

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: ru.mchs.sm1@yandex.ru

Телефон «Доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 309, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 25 / 1 / 15

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» г. Смоленска

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от
« 26 » января 2021 года № 25 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
12 ч. 00 мин. « 03 » февраля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. « 26 » февраля 2021 г. проведена проверка

Начальником отделения надзорной деятельности ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской
области майором внутренней службы Кочановым Александром Николаевичем, проведена проверка помещений и территории муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» г. Смоленска по адресу: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 4
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором Слободич Анжелой Николаевной муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 1 имени
Н.М. Пржевальского» г. Смоленска

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненн е)
1	Уровень звукового сигнала СОУЭ в помещениях не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Свод правил (СП 3.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» раздел 4.	Срок устранения- 01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными, за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности

ОНД и ПР г. Смоленска



УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Смоленской области

А.Н. Кочанов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 февраля 2021 г.

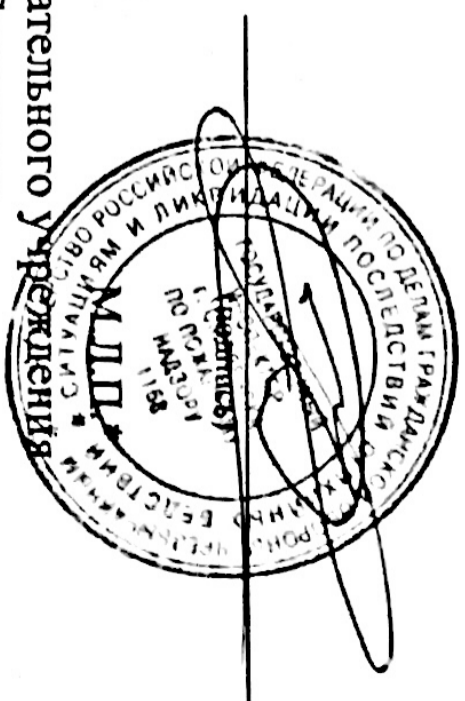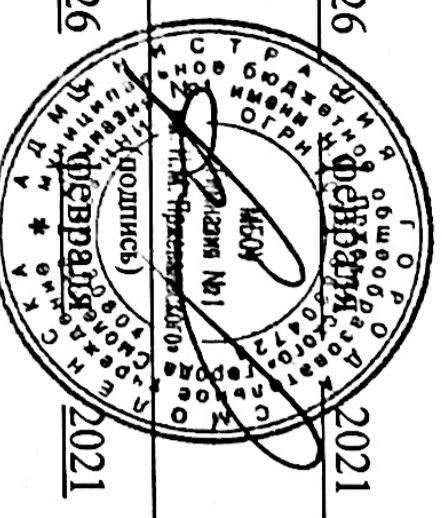

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» г. Смоленска
Слободич А.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

« 26 февраля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору